



Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ODDELEK ZA GJS, OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 032-06/2023

Datum: 3. 4. 2023

OBČINSKI SVET LAŠKO

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Posredujemo vam odgovore na vprašanje in pobude članov Občinskega sveta Laško z 3. seje z dne 1.3.2023:

Vprašanja oz. pobude so se glasile:

1. NRP, str 17. Že v daljšem časovnem obdobju se pripravljala dokumentacija za obnovo lokalne ceste Debro - Zavrata na odseku Jakopič - Magles. Ponovno je omenjeni odsek prestavljen na kasnejše časovno obdobje po letu 2024, kar je na obremenjenost ceste nespremenljivo in z vidika prometne varnosti izredno nevaren odsek. Na osnovi pridobljenih podatkov se na omenjenemu odseku dnevno izvaja promet in sicer preko 600 osebnih vozil, cca 140 tovornih vozil (tovornjaki, vlačilci) šolski prevozi in avtobusni promet. Prav tako se odvija promet s kolesi in udeleženi so pešci. Ker se na omenjenemu odseku na lokalni cesti, ki je v občinskem merilu ena izmed najbolj obremenjenih cest, vas vljudno prosim, da se upošteva predlog in doda v proračun Občine Laško za leto 2023 in 2024 z izdelavo projektne dokumentacije in ureditev zemljišč, ki jih potrebujemo za samo sanacijo.
2. Nadaljevanja projekta obnove LC Črpališče Zgornja Rečica - Zavrata je predstavljeno na leto 2024 zaradi pridobitve zemljišč dveh lastnikov in na osnovi tega predlagam, da nadaljujemo z deli od zgornje strani proti Sp. Rečici, kjer so vsa zemljišča pridobljena in da se navedena obrazložitev (str. 9) popravi v tistem delu, kjer pojasnjuje pridobitev projektne dokumentacije, ki pa je že izdelana.
3. Prosimo za nujno ureditev državne ceste Laško - Rimske Toplice - Jurklošter.
4. Vemo, da se je pripetilo kar nekaj nesreč na ovinku na Udmatu, kjer je cesta ozka zaradi škarpe. Tu je potrebno razširiti vozišče, ker se dva tovornjaka ali avtobusa tu ne moreta srečati. Ni pa nobene omejitve hitrosti.
5. Potem me zanima kako daleč je dokumentacija za most v Rimskih Toplicah?
6. In kako je z razširitvijo ceste Globoko - Brstovnica čez »Ajnšnit« proti Jurkloštru?
7. Kdaj se bo pristopilo k urejanju zemeljskih plazov, ki ogrožajo javne poti in ovirajo dostope in normalno prevoznost do stanovanjskih objektov in so že bili v letu 2021-2022 na seznamu za realizacijo(LC Svetina-Šentrupert, JP Marija Gradec – Gorišek ...)
8. Iz proračunskih dokumentov se ne da razbrati a je v okviru postavke Investicije občinskih cest za posodobitev v planu JP Blatni Vrh- Lažiše(meja Občina Dobje), ki je v izredno slabem stanju in za katero so se pridobila vsa soglasja lastnikov zemljišč za prenos na občino Laško v letu 2022, kar je bil pogoj za izvedbo in pričetek posodobitve. Prav tako se iz te postavke postavlja vprašanje za posodobitev LC Trobni Dol – Mrzlo polje

9. A se s strani OU oz. Župana vršijo kakšni nadaljnji razgovori z DRSI in projektantom za realizacijo projekta pločnik oz. pohodna pot od centra Jurkloštra do Kartuzijske pristave ob glavni regionalni cesti. Sedaj se je mogoče sprehoditi do Kartuzijske pristave(osnovne šole in športnega igrišča)samo po regionalni cesti, ki je zelo prometna in je za vse otroke, pešce, pohodnike izredno nevarno.
10. A tečejo kakšni razgovori z DRSCI in VOC Celje o nadaljevanju razširitve regionalne ceste Rimske Toplice- Jurklošter na odseku »Anjšnit«, kateri se ni dokončal v celoti v letu 2021 vse do mostu čez Gračnico,
11. Kdaj se bo pričelo z izgradnjo novega mostu čez reko Gračnico?
12. Kako je z revitalizacijo športno turističnega kompleksa ribniki Marof in če se skupaj z ribiči dogovarja in načrtuje kakšna gostinska ponudba na ribiški koči Marof, kar bi popestrilo turistično-kulinarično ponudbo na destinaciji Laško
13. Pridružujem se vsem akterjem (Gasilci, KS Jurklošter), da se Župan s svojimi sodelavci aktivno vključijo v skupno iskanje rešitve za izgradnjo novega gasilskega doma ali večnamenskega objekta v Jurkloštru, ki bo v bodoče zadovoljeval potrebe gasilstva in zaščite ter omogočil kakšna dodatna stanovanja za mlade družine v sklopu tega.
14. Poročilo o poteku aktivnosti na področju protipoplavnih ukrepov na Sevenškovem potoku (nad Oštirjem in pri Jakopič)
15. Predlagam da se pridobi v letu 2023 upravno dovoljenje za porušitev stanovanjske hiše Krivonog, skladno s pogodbo z Ministrstvom za okolje, ki jo ima sklenjena Občina – naravna nesreča v letu 2020 in posledično planiramo samo izvedbo porušitve v proračunu za leto 2024..

Odgovori:

1. V sklopu priprave proračuna za obdobje 2024 se bo namenilo del sredstev za izvedbo projektne dokumentacije faze PZI in odmere tega cestnega odseka po predlogu projektanta izvedbenih načrtov.
2. Projektne dokumentacije (izvedbeni načrti) so bili izdelani za kompletno posodobitev cestnega odseka od začetnega profila pri t.i. klorirni postaji do zaključnega profila pri objektu s HŠ Zg. Rečica 73. Prvi del cestnega odseka (1. faza) se je izvedel do ovinka za HŠ Zg. Rečica 62 v letu 2022, za kar pa je bilo potrebno korigirati prvotni izvedbeni načrt in same popise. Enako se bo pripravilo tudi z izvedbenimi načrti in popisi za 2. fazo (vmesni, najzahtevnejši del, sanacija usadov) in 3. fazo (ki je predvidena za izvedbo v letu 2024). Vse pa je odvisno od pridobitve lastništva na predvidenih odsekih in soglasij lastnikov zemljišč predvidenih pri obnovi (ureditev odvodnjavanja ipd.).
3. G. župan je v mesecu marcu zaprosil za termin sestanka na DRSI glede odprtih projektov na državnem cestnem in kolesarskem omrežju. Trenutno še nimamo potrjenega termina sestanka s predstavniki DRSI, ta točka pa se nanaša tudi na projekte v pristojnosti DRSI. Po opravljenem sestanku bomo informacije poročali na Občinskem svetu.
4. Tudi to je tema sestanka na DRSI in je vključena v predlog odprtih projektov na državnem cestnem omrežju.
5. Izdelava Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo je zaključena, pridobljena so bila vsa pozitivna 2. mnenja, tako, da je dokument pripravljen za predstavitev in sprejem na naslednji seji Občinskega sveta Laško.
6. Tudi to je tema sestanka na DRSI in je vključena v predlog odprtih projektov na državnem cestnem omrežju.
7. Za sanacija zemeljskih plazov, ki sta bila v lanskem letu predvidena za izvedbo, ni prišlo do podpisa pogodb za financiranje s strani MOP, zato se tudi niso izvedli. Pogoj za izvedbo z izvajalci je bilo njihovo sofinanciranje. Sredstva za sanacijo zemeljskih plazov se bodo

poskusila zagotoviti preko pristojnega ministrstva za odpravo posledic naravnih nesreč na javni infrastrukturi.

8. Oba cestna odseka sta zajeta v planu asfalterskih del na občinskih cestah v letu 2023.
9. Za izvedbo omenjenega projekta je bil v preteklosti pripravljen idejni projekt, ki pa ga je potrebno nadgraditi z ustreznim izvedbenim načrtom. V pripravi proračuna za naslednja obdobja bomo zagotovili sredstva za pripravo ustrezne dokumentacije.
10. Tudi to je tema sestanka na DRSI in je vključena v predlog odprtih projektov na državnem cestnem omrežju.
11. Tudi to je tema sestanka na DRSI in je vključena v predlog odprtih projektov na državnem cestnem omrežju.
12. Območje se bo urejalo kot umestitev novih površin za turizem – razširitev obstoječega območja površin za turizem Marof v sklopu sprememb in dopolnitev OPN1. Strokovne podlage so pripravljene. Izdelovalec SD OPN1 bo v mesecu aprilu pričel z razpošiljanjem vlog za izdajo 1. mnenj. Sprejem SD OPN1 se predvideva koncem leta 2024.


13. S strani izdelovalca OPN smo prejeli pojasnilo glede umestitve novega gasilskega doma na predlagano lokacijo:

Predlagano območje je precej omejeno, širina parcele je cca 19 m in ima veliko omejitev, kot npr. 15 m varovalni pas ceste, 5 m priobalni pas. Na predvidenem območju je del zemljišča v preostali in mali poplavni nevarnosti – gradnja gasilskih domov pa so na tem delu prepovedani. Območje je v meji nature 2000, EPO in naravne vrednote Gračnica.


Ostane omejena širina za graditev. Predvidevamo, da bo zahtevana izdelava HHŠ z ukrepi in CPVO.

Skladno z ZUreP-3, 309. člen, so z OPPN dopustne spremembe podrobnejše namenske rabe iz območij stanovanj (SS) v območja centralnih dejavnosti (CD).

Skupaj s predstavniki Krajevne skupnosti Jurklošter in Gasilske zveze Laško bomo iskali skupno rešitev za umestitev novega gasilskega doma Jurklošter.

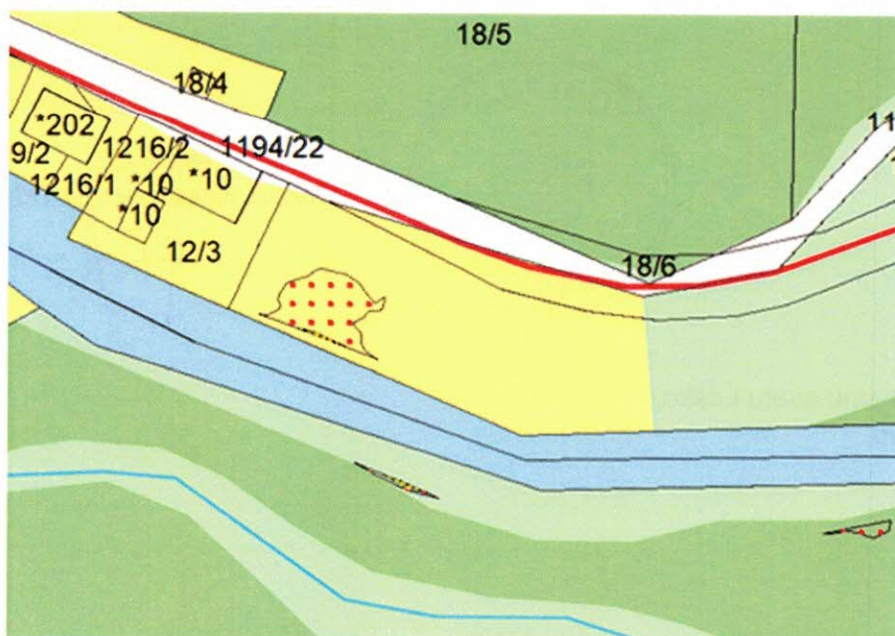

14. V mesecu oktobru 2022 je bila naročena odmera zemljišča po predlogu projektanta protipoplavnih ukrepov Provog d.o.o.. Čakamo na Odločbo o parcelaciji, nato se lahko vodijo nadaljnje aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč in izvedbo po projektu.

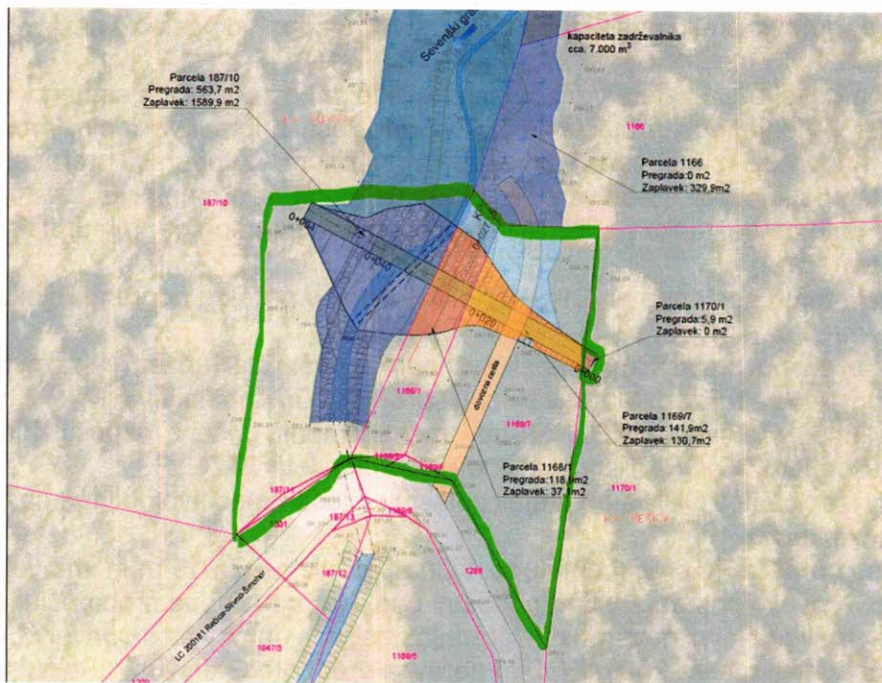

15. V teku je pridobivanje ponudb za pripravo rušitvenega načrta in nadalje predloga za rušitev.



Pripravil:
Andrej Kaluža, vodja Oddelka

Vročiti:

- Občinskemu svetu Laško,
- v zadevo.