



- \* PARALELNO VODENJE Z ELEKTRO INŠTALACIJO
- \* KRIŽANJE Z ELEKTRO INŠTALACIJO

paralelno vodenje:

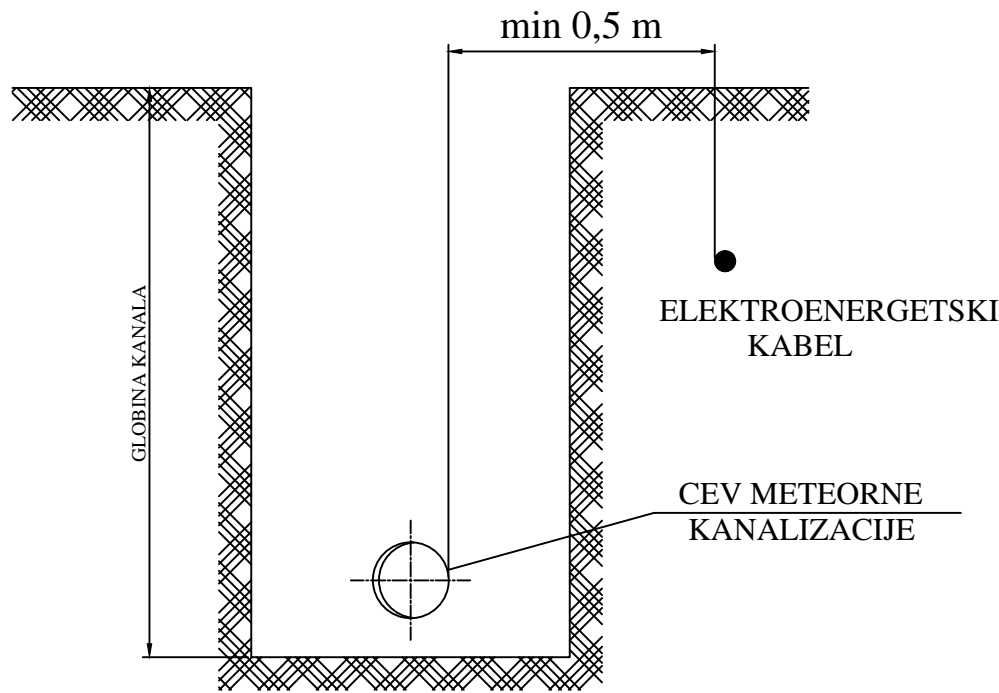

križanje inštalacij:

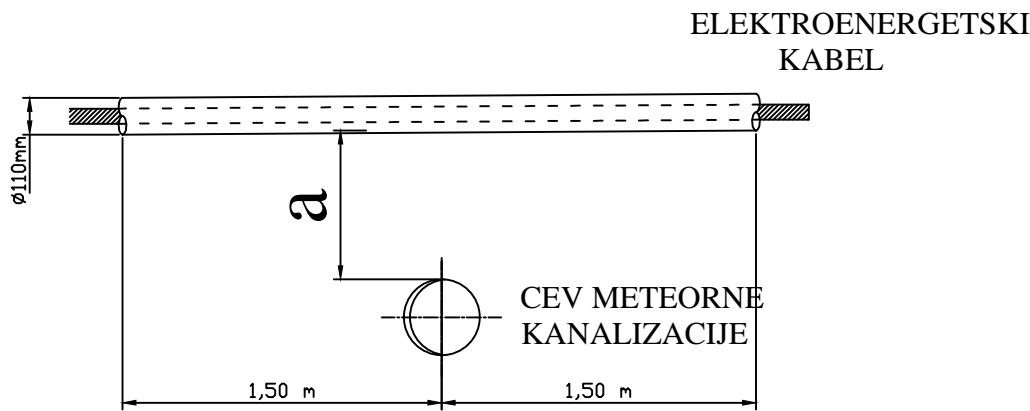

- \* minimalna kota  $a=0,3m$
- kot križanja - med  $30^\circ$  in  $90^\circ$

IZVAJALEC:	FIRSK d.o.o.	VSEBINA RISBE:	KRIŽANJE Z ELEKTROENERGETSKIM KABLOM
© VSEBINA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA FIRSK D.O.O.	DATUM:	september 2015	MERILO:
			ŠT. RISBE: D2